




OUVERTURE / FERMETURE

TREUIL + Détecteur Autonome Déclencheur secours (24 V rupture de courant) + CO₂

ATTENTION
UNIQUEMENT
FENÊTRES
SEVM
FGM

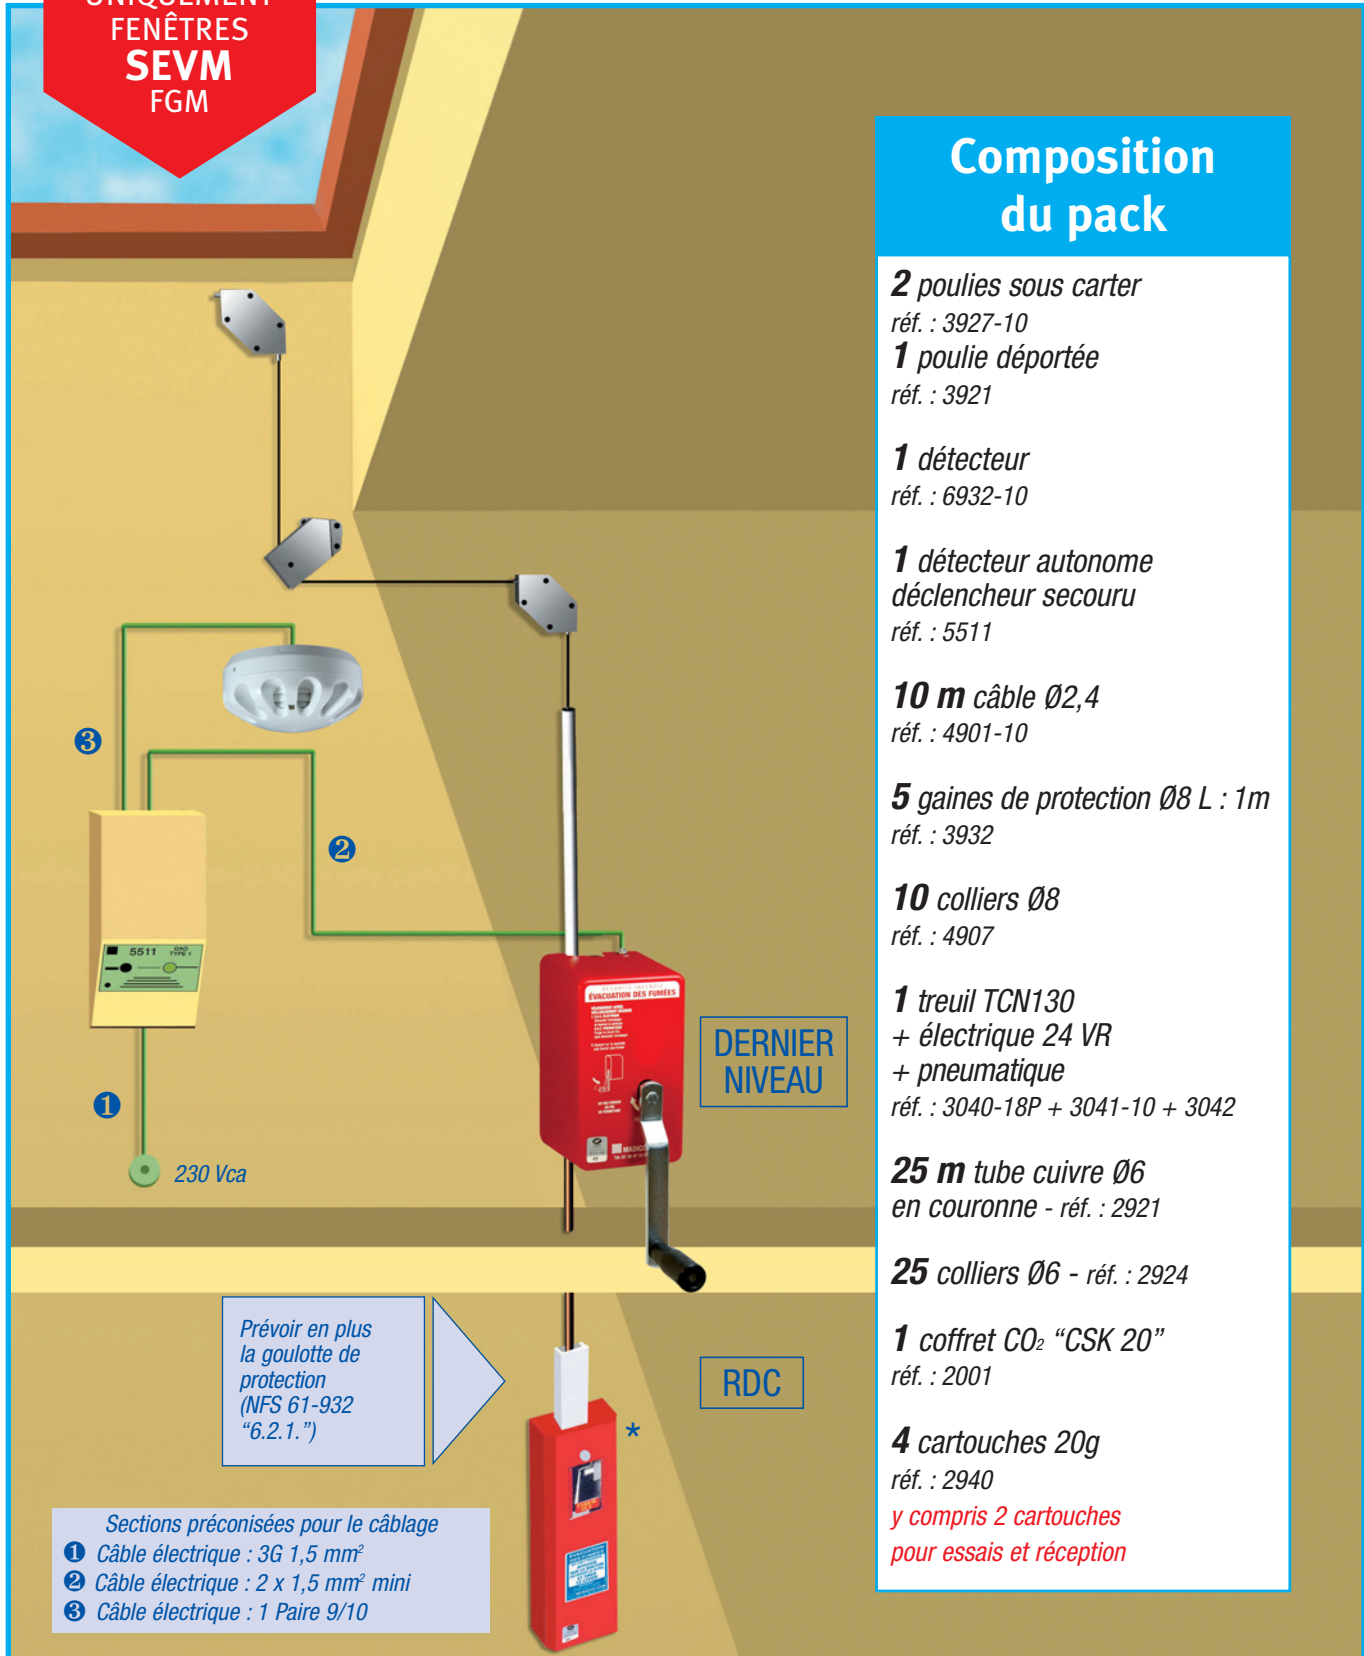

Composition du pack

- 2** poulies sous carter
réf. : 3927-10
- 1** poulie déportée
réf. : 3921
- 1** détecteur
réf. : 6932-10
- 1** détecteur autonome déclencheur secours
réf. : 5511
- 10 m** câble Ø2,4
réf. : 4901-10
- 5** gaines de protection Ø8 L : 1m
réf. : 3932
- 10** colliers Ø8
réf. : 4907
- 1** treuil TCN130
+ électrique 24 VR
+ pneumatique
réf. : 3040-18P + 3041-10 + 3042
- 25 m** tube cuivre Ø6
en couronne - réf. : 2921
- 25** colliers Ø6 - réf. : 2924
- 1** coffret CO₂ "CSK 20"
réf. : 2001
- 4** cartouches 20g
réf. : 2940
*y compris 2 cartouches
pour essais et réception*

DERNIER NIVEAU

RDC

Prévoir en plus
la goulotte de
protection
(NFS 61-932
"6.2.1.")

- Sections préconisées pour le câblage
- ① Câble électrique : 3G 1,5 mm²
 - ② Câble électrique : 2 x 1,5 mm² mini
 - ③ Câble électrique : 1 Paire 9/10

* Boîtiers de protection voir page 16